



Profil oczyszczalni ścieków od
silo – płaskownika do studzienki
DN320 na wylocie z reaktora
biologicznego




PP=113,41 m n.p.m

| |
|----------------------------|
| Rzędna istniejącego terenu |
| Rzędna projekt. rurociągu |
| Zagłębienie przewodu |
| Średnica / Spadek |
| Rzędna istn. uzbrojenia |
| Zagłębienie istn. uzbroj. |
| Odległość w metrach |

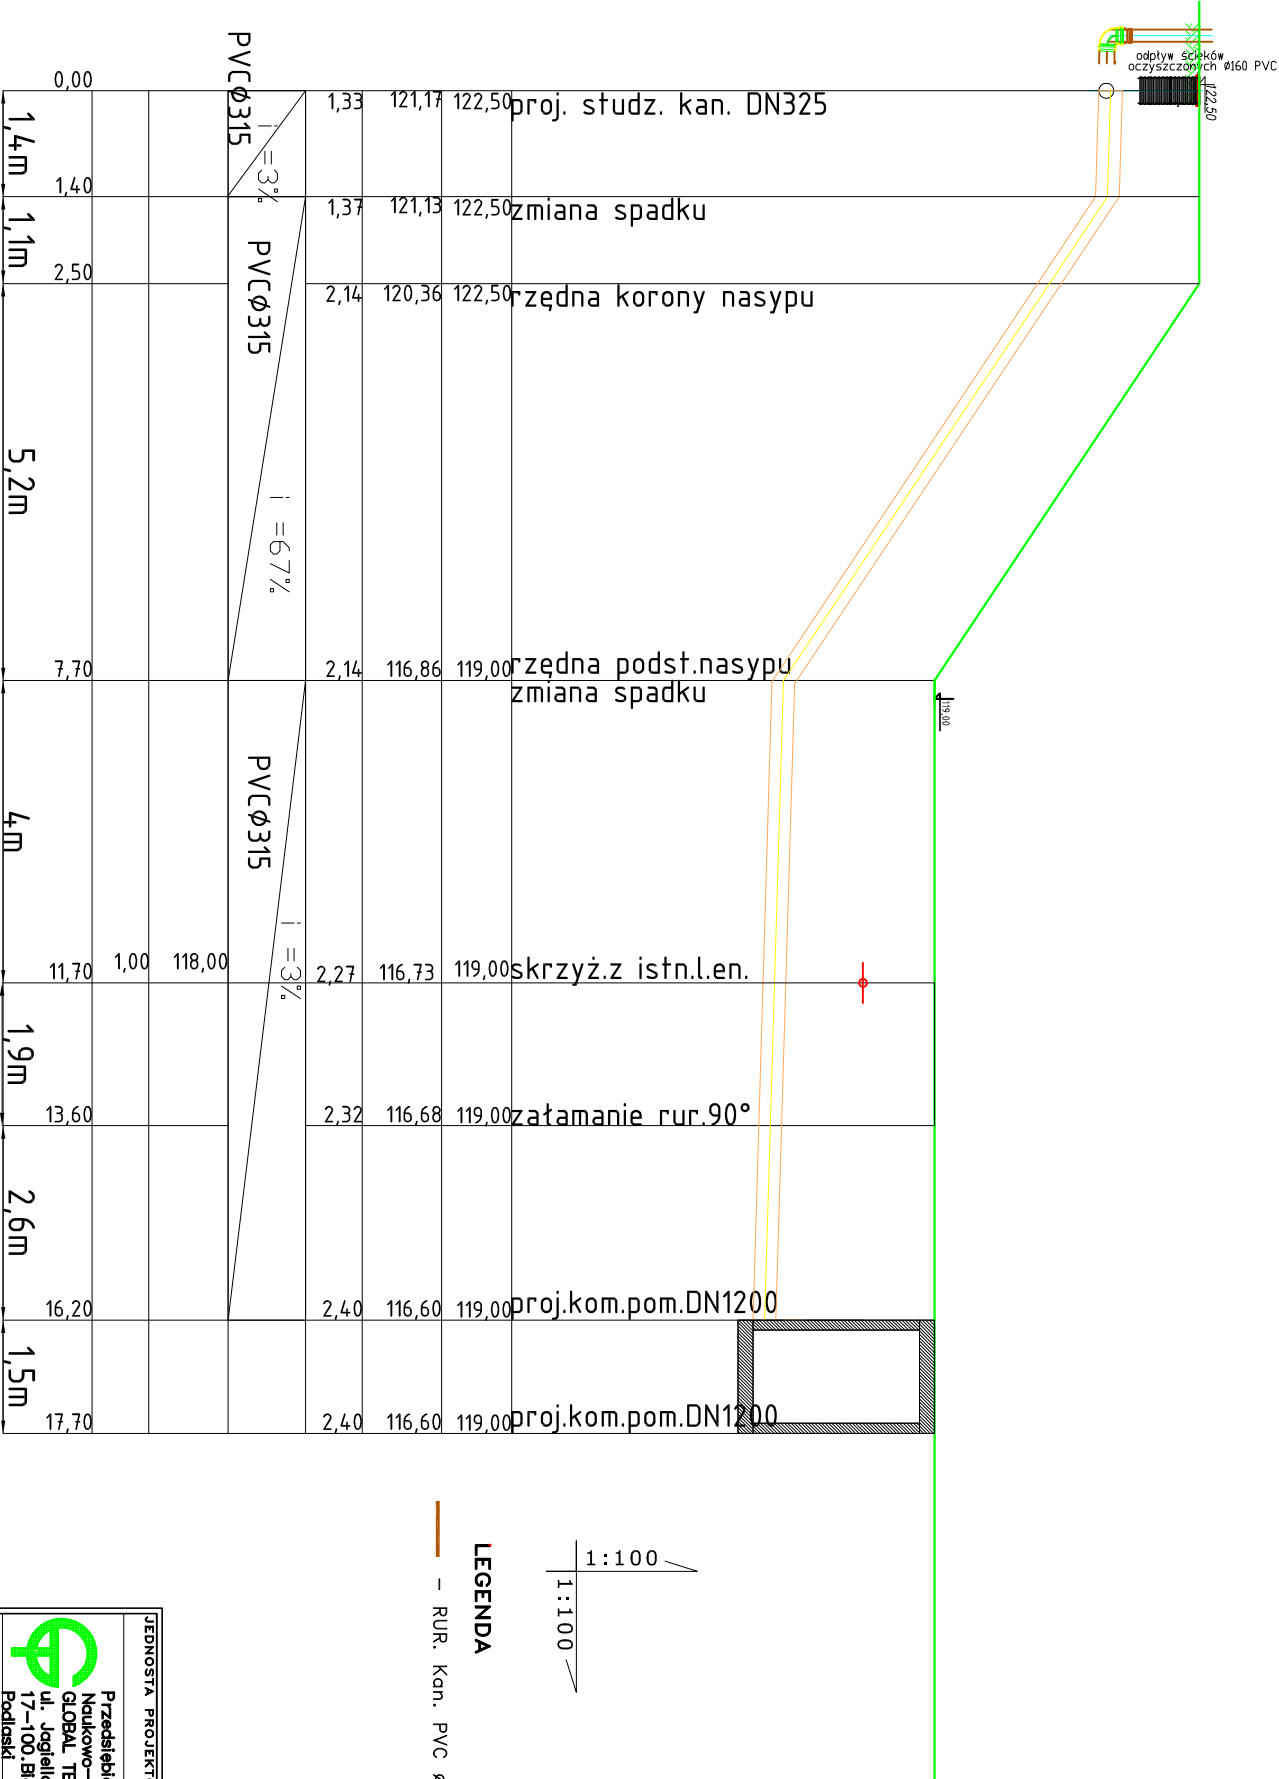

LEGENDA

— RUR. Kan. PVC Ø315



| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne GLOBAL TECHNIS ul. Jagiellońska 9b/1 17-100.Białek Podlaski | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ, ul. Warszawska 2A, 19-206 RAJGRÓD OBIEKT: dzielnica nr geod. 908/4, 19-206 Rajgród |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TREŚĆ PROJEKTU: | SKALA: |
| PROJEKT MODERNIZACJI I ROZBUDOWY KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAJGRÓDZIE | 1:100 |
| BRANŻA SANITARNA: | FAZA PROJEKTU: |
| PROFIL OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW OD STUDZIENKI ZA REAKTOREM DO KOMORY POMIAROWEJ | PROJEKT WYKONAWCZY |
| TREŚĆ RYSUNKU: | NR RYSUNKU: |
| 2C | |
| BRANŻA: | |
| SANITARNA | |
| DATA: | |
| 2015.07 | |
| BRANŻA SANITARNA: | PODPIS: |
| mgr inż. Jacek Roszczyk | |
| SPRAWDZAJĄCY: | PODPIS: |
| mgr inż. A. Fdkowski | |
| NR UPRAWNIENI: | PODPIS: |
| PDL/0054/P005/09 | |
| NR UPRAWNIENI: | PODPIS: |
| PDL/0027/PWOS/05 | |
| | PODPIS: |