

P.P. 108,00m n.p.m.


Rzędna terenu istniejącego	118,60	118,60	118,70	118,75	118,82	118,80
Rzędna terenu projektowanego						
Rzędna osi rury	116,80	116,80	116,80		116,80	116,80
Spadki	PE100 PN10 SDR17 dn63					
średnica, mat.	i=0,0%					
Zagłębienia do dna kanału	1,80	1,80	1,90		2,02	2,00
Odległości	0,00	0,50	1,00	3,6	4,60	1,9
						6,50

W3

granica pasa drogowego

ogrodzenie działki prywatnej  
w pasie drogowym

granica pasa drogowego

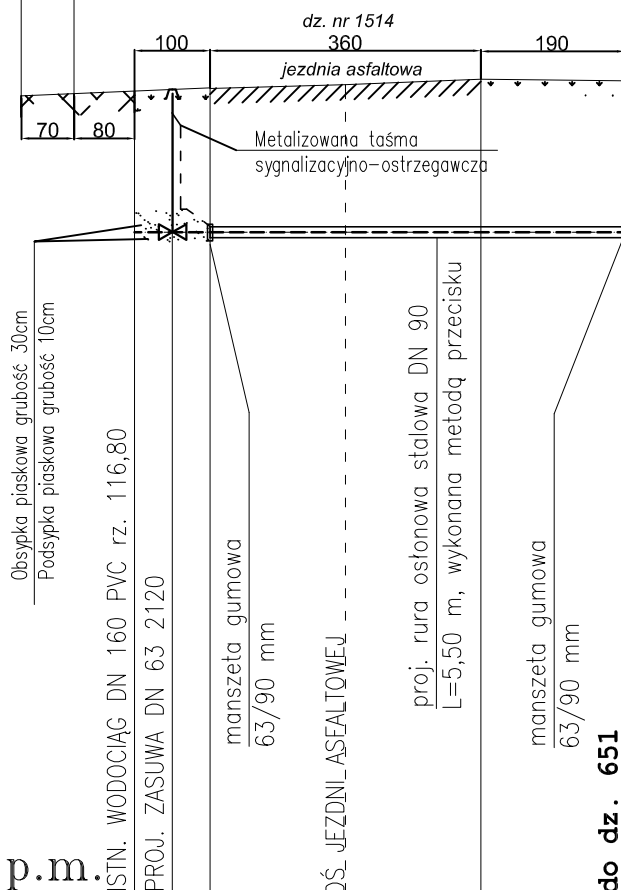

**SANITARKA**

SANITARKA KATARZYNA CITKO  
Białystok, ul. Świętojańska 8/6, tel. 665-491-543

Rodzaj oprac.:	Projekt budowlany	nr rys.	
Nazwa rys.:	PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ do dz. 651	F-4	
Obiekt:	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WOŹNAWIEŚ	skala	1:100
Inwestor:	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RAJGRODZIE UL. WARSZAWSKA 2A	data	07.07.2016
Zespół projektowy	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis
INST. SANITARNE PROJEKTANT	mgr inż. KATARZYNA CITKO	PDL/0138/ POOS/10	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. KATARZYNA SZKODZIŃSKA		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. ANNA KOŁODZIEJSKA	MAZ/0064/ POOS/12	