


P.P. 108,00m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	118,60	118,54	118,54	118,54	118,54	118,60
Rzędna terenu projektowanego						
Rzędna osi rury	116,80	116,80	116,80	116,80	116,80	116,80
Spadki	PE100 PN10 SDR17 dn63					
średnica, mat.	i=0,0%					
Zagłębienia do dna kanału	1,80	1,74	1,74	1,74	1,74	1,80
Odległości	0,00	0,30	0,50	2,10	5,0	7,10
					2,9	10,00

W2

granica pasa drogowego

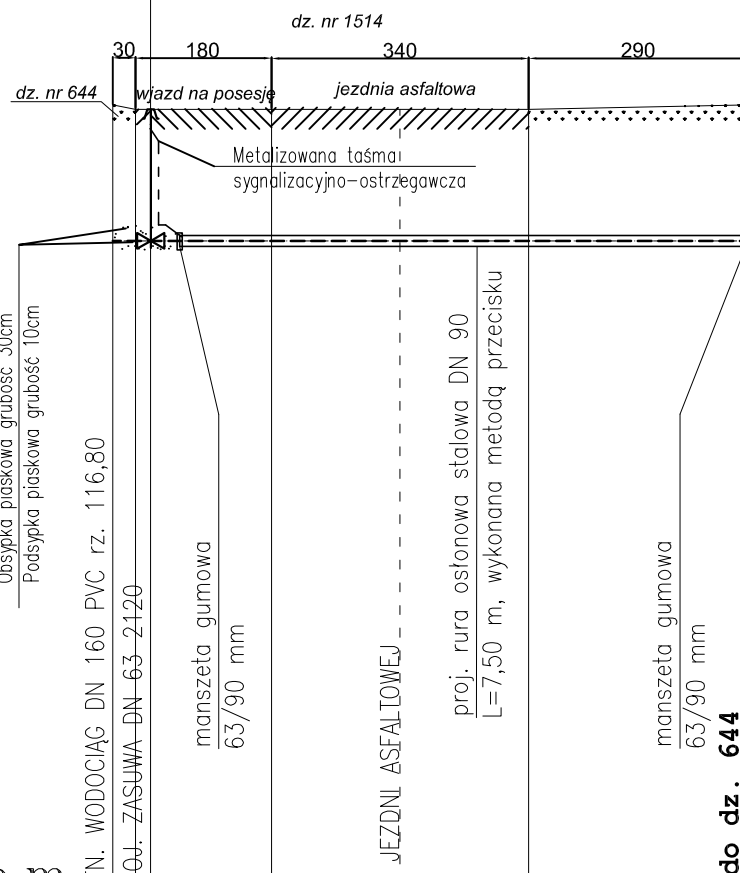

SANITARKA			
SANITARKA KATARZYNA CITKO Białystok, ul.Świętojańska 8/6, tel. 665-491-543			
Rodzaj oprac.:	Projekt budowlany	nr rys.	
Nazwa rys.:	PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ do dz. 644	F-3	
Obiekt:	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WOŹNAWIEŚ	skala	
Inwestor:	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RAJGRODZIE UL. WARSZAWSKA 2A	1:100	
Zespół projektowy		data	
INST. SANITARNE PROJEKTANT		07.07.2016	
WSPÓŁPRACA		Podpis	
SPRAWDZAJĄCY			
Imię i nazwisko:		Nr upr.	
mgr inż. KATARZYNA CITKO		PDL/0138/ POOS/10	
mgr inż. KATARZYNA SZKODZIŃSKA			
mgr inż. ANNA KOŁODZIEJSKA		MAZ/0064/ POOS/12	