


Rurociągi należy przymocować do wewnętrznych ścian zbiornika za pomocą obejm ze stali nierdzewnej

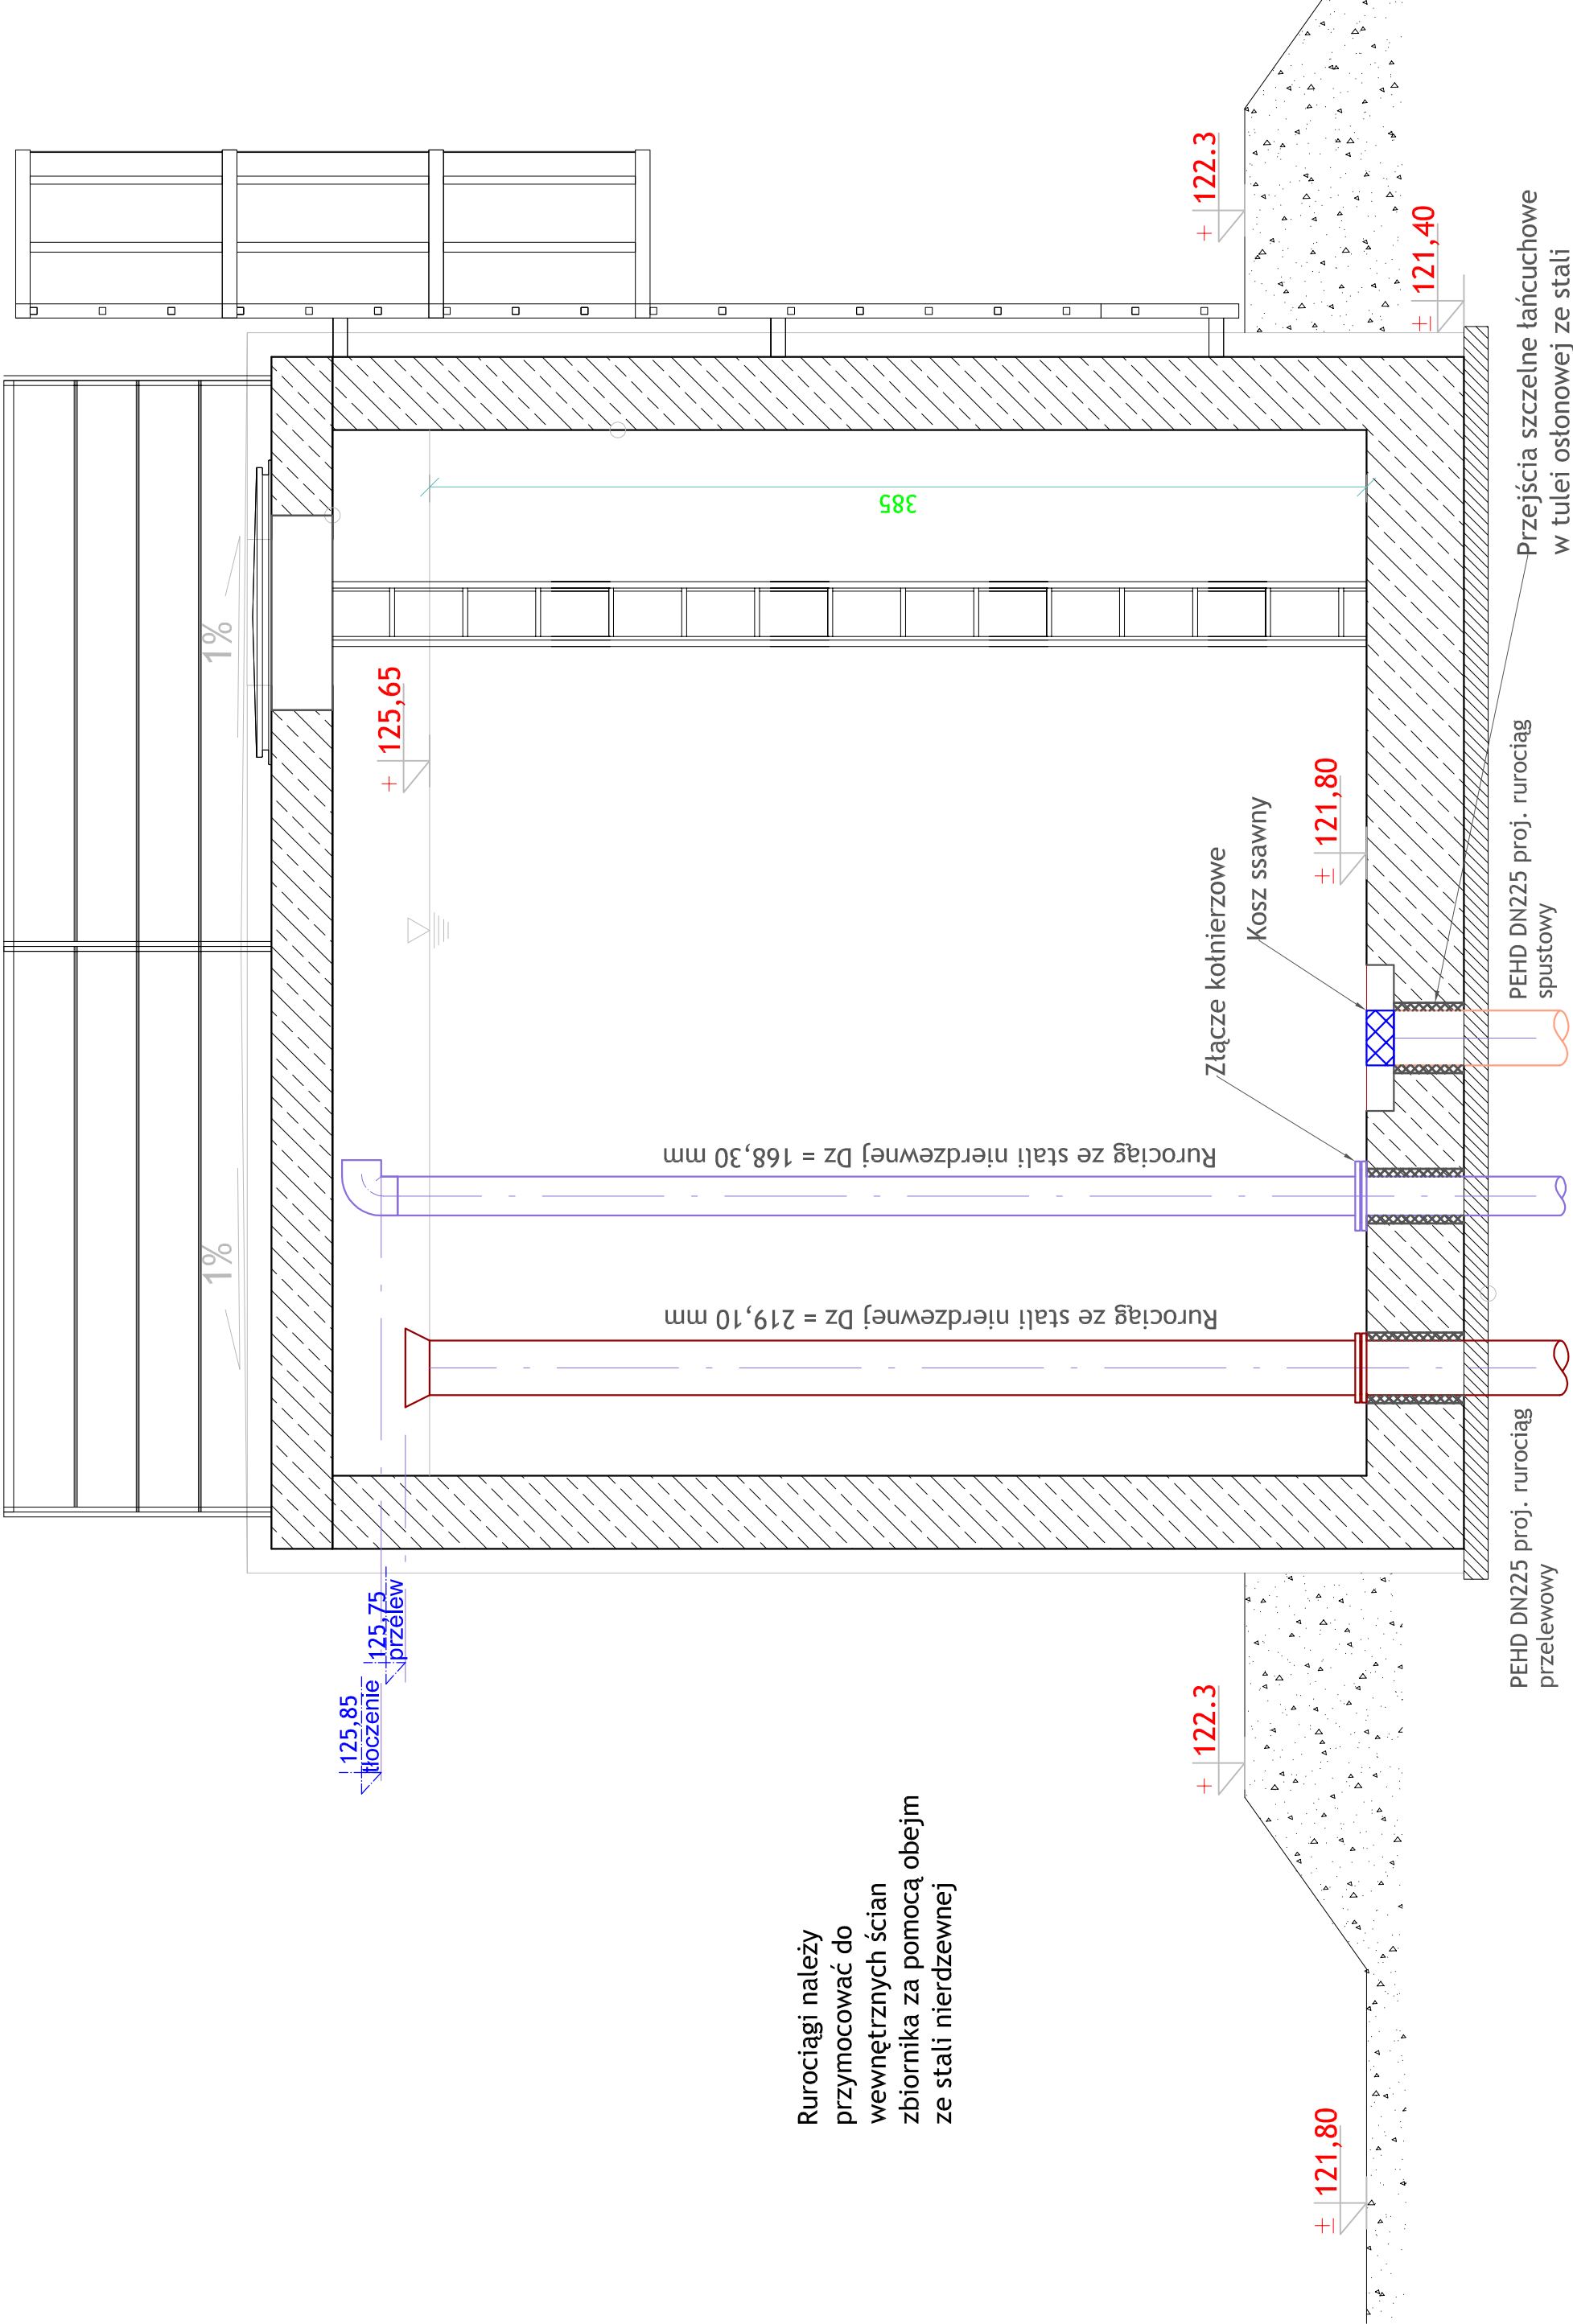

 <div>San-System</div>		www.san-system.com.pl e-mail: biuro@san-system.com.pl		
Wykonawca: SAN- SYSTEM ul. Mazurska 30A 19-400 Olecko	OBIEKT: Budowa zbiornika wody uzdatnionej wraz z rurociągami i instalacją elektryczną międzyobiektową w ujęciu wody Podchoinki		Skala 1:25	Nr rys. 5-5
	INWESTOR: Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród			
	ADRES INWESTYCJI: obręb 01 Miasto Rajgród, dz. ew. 2435/1			
	TEMAT: Przekrój zbiornika wody uzdatnionej			
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Branża sanitarna Projektant	mgr inż. Karol Brodowski	WAM/0076/POOS/04	listopad 2016r.	
Branża sanitarna Sprawdzający	mgr inż. Mariusz Jurczyk	WAM/0091/PWOS/15	listopad 2016r.	
Branża sanitarna Asystent projektanta	mgr inż. Karolina Górską-Dziacek		listopad 2016r.	