
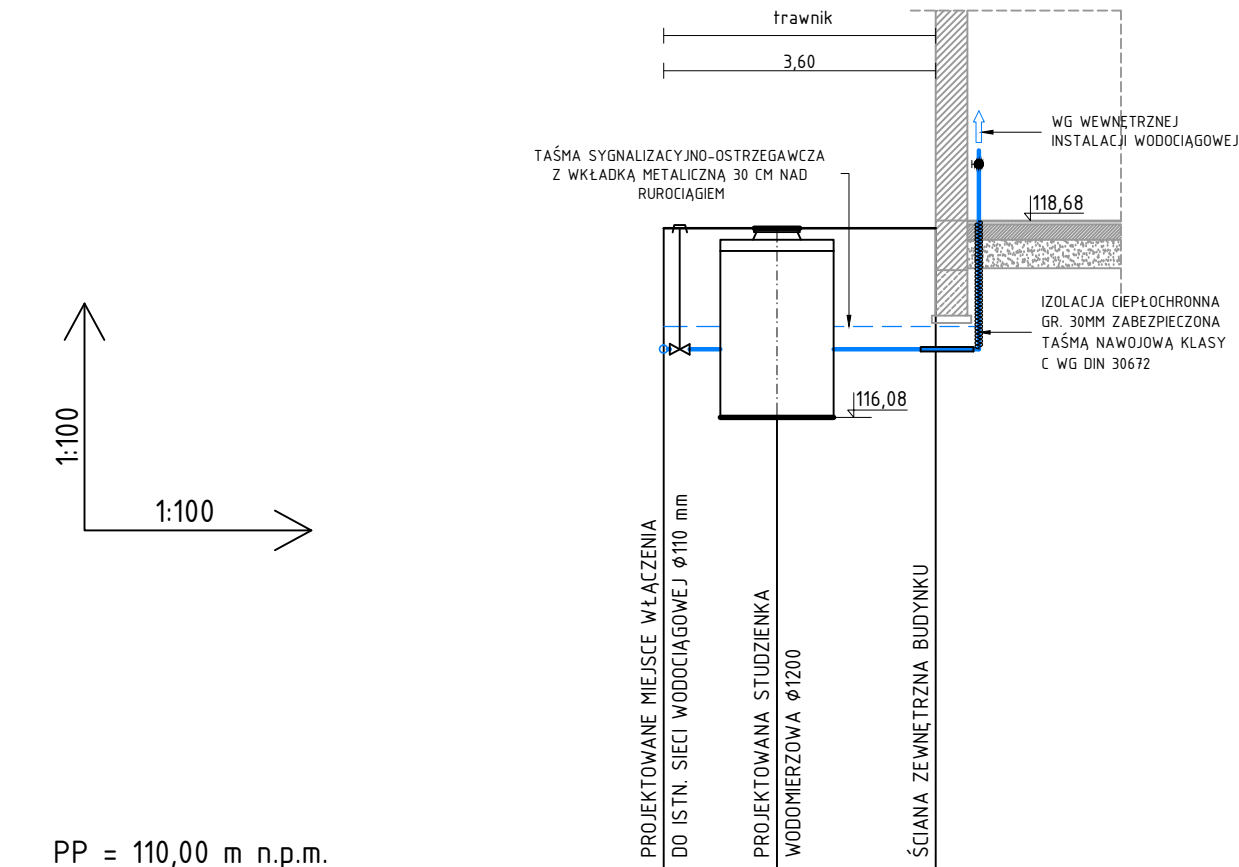


SZCZEGÓŁ WŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

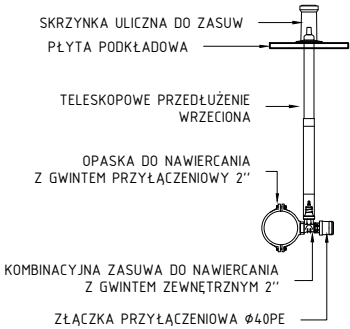

PP = 110,00 m n.p.m.		PR	DO	PR	WO	ŚC
Rzędna terenu		118,58		118,58		118,58
Rzędna osi przewodu		116,98		116,98		116,98
Głębokość wykopu		1,62		1,62		1,62
Długość	Spadek	0,0%				118,68
		3,60				
Średnica przewodu,materiał		De 40×2,4 PE100				1,72
Odległości	0,00		1,50		2,10	
Oznaczenia	MW		SW			SZ

INWESTOR: <b>Gmina Rajgród</b> <b>ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród</b>				
INWESTYCJA: <b>ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWOŚCI BEŁDA W GMINIE RAJGRÓD realizowana w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku remizy OSP w Bełdzie”.</b>				
		<b>Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana "PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński</b>  86-302 Wałdowo Szlacheckie 87 G tel. kom. 607-820-777 e-mail: psbud@interia.pl		
NAZWA RYSUNKU: <b>Profil podłużny przyłącza oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej</b>			SKALA: <b>1:100</b>	BRANŻA: <b>Sanitarna</b>
FAZA: <b>Projekt budowlany o szczegółowości projektu wykonawczego</b>		DATA: <b>11.2017 r.</b>		NR ARKUSZA <b>S-05</b>
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	tech. Tadeusz Szwaracki	22/TO/86;129/TO/89 154/TO/93	INSTALACYJNA	
PROJEKTANT				