



STUDZIENKA WODOMIERZOWA Ø1200

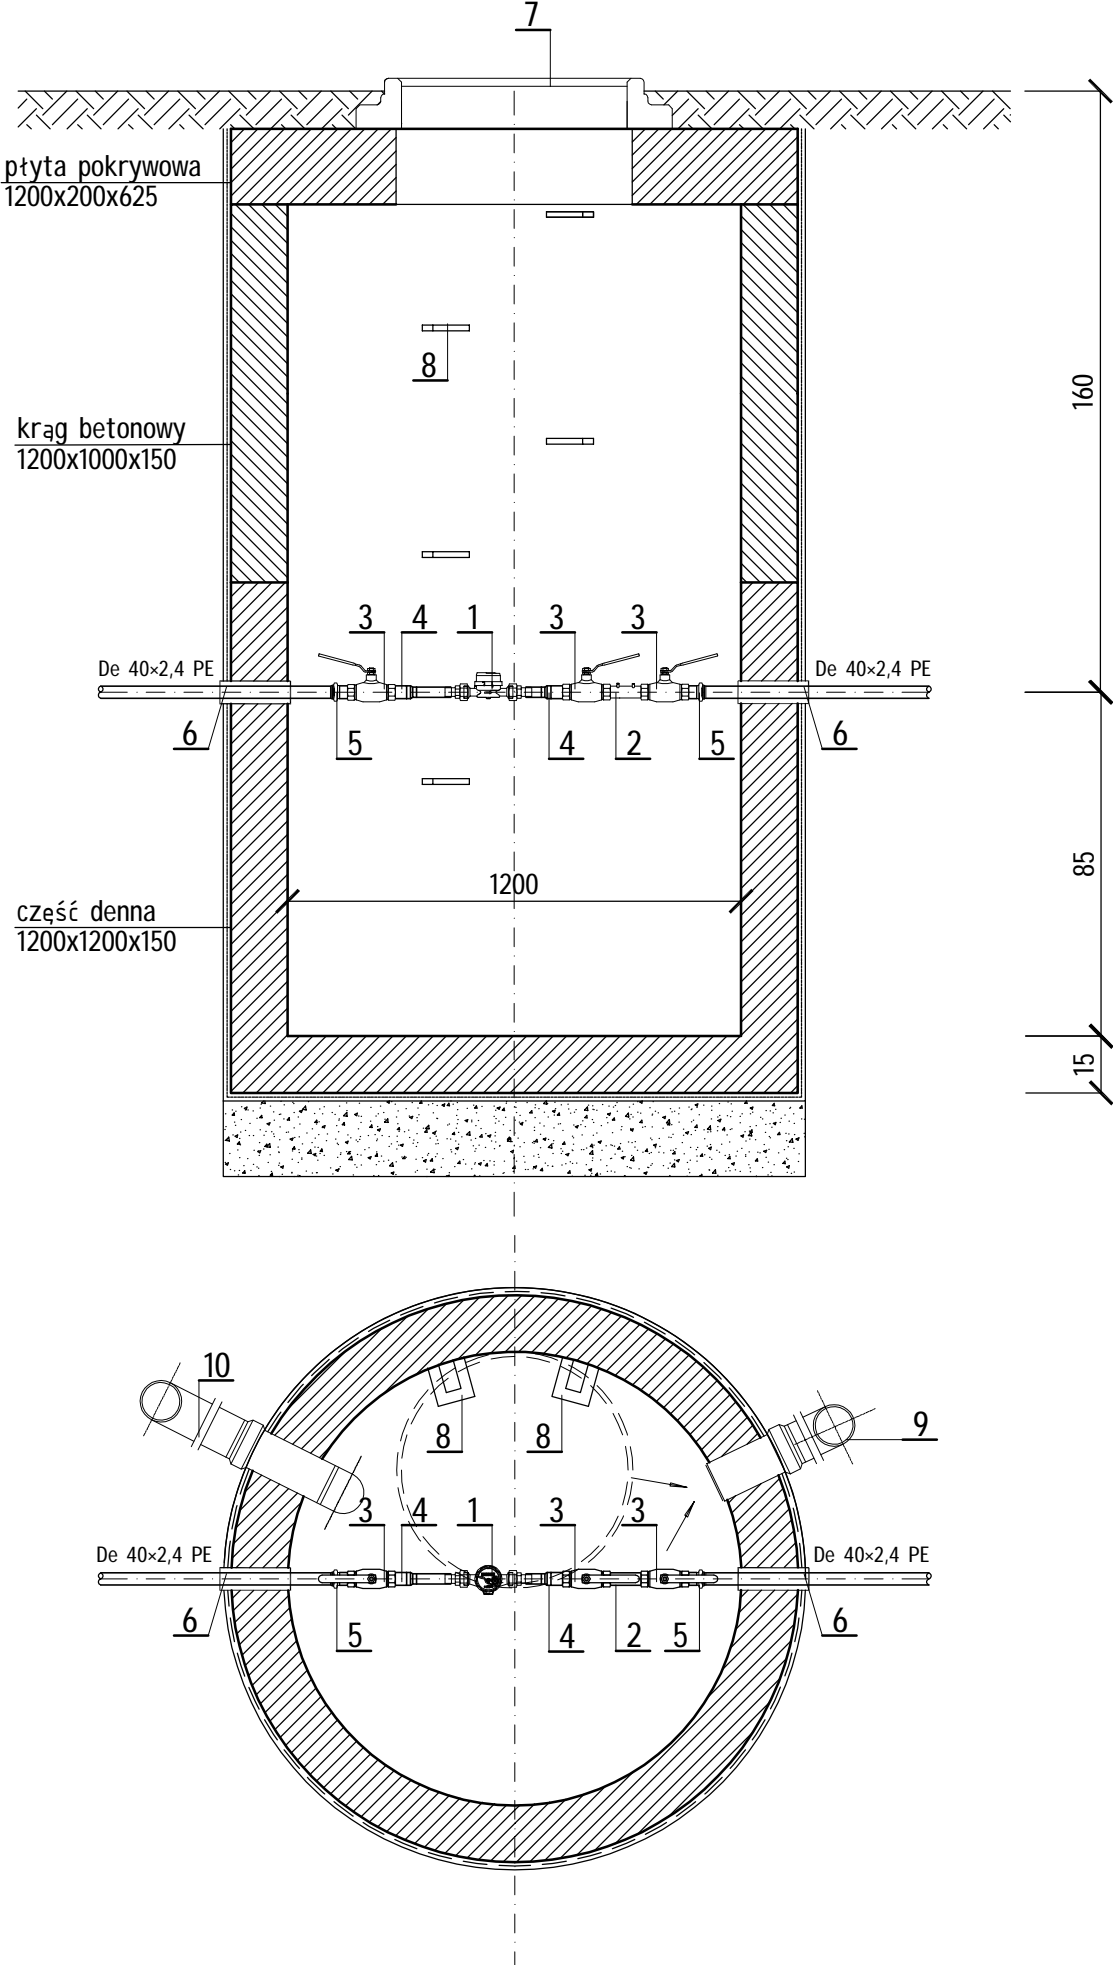

- OZNACZENIA:
- 1. Wodomierz objętościowy kl. C SV-RTK 4,0 DN20
  - 2. Zawór antyskażeniowy typ EA DN32
  - 3. Zawór odcinający kulowy DN32
  - 4. Redukcja DN32/DN20
  - 5. Przejście PE40/stal32
  - 6. Przejście szczelne typu WGC d=40mm
  - 7. Właz typu B125
  - 8. Stopnie żłazowe żeliwne wg PN-H-74086
  - 9. Rura wywiewna Ø110/160 PCW
  - 10. Rura nawiewna Ø 110/160 PCW

INWESTOR: Gmina Rajgród ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród				
INWESTYCJA: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWOŚCI BEŁDA W GMINIE RAJGRÓD realizowana w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku remizy OSP w Bełdzie”.				
<div><div></div><div>Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana "PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński 86-302 Wałdowo Szlacheckie 87 G tel. kom. 607-820-777 e-mail: psbud@interia.pl</div></div>				
NAZWA RYSUNKU: Szczegół studzienki wodomierzowej			SKALA: 1:20	BRANŻA: Sanitarna
FAZA: Projekt budowlany o szczegółowości projektu wykonawczego		DATA: 11.2017 r.		NR ARKUSZA S-06
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	tech. Tadeusz Szwaracki	22/TO/86;129/TO/89 154/TO/93	INSTALACYJNA	
PROJEKTANT				