


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

## ODBUDOWA NAWIERZCHNI MINERALNO-BITUMICZNEJ

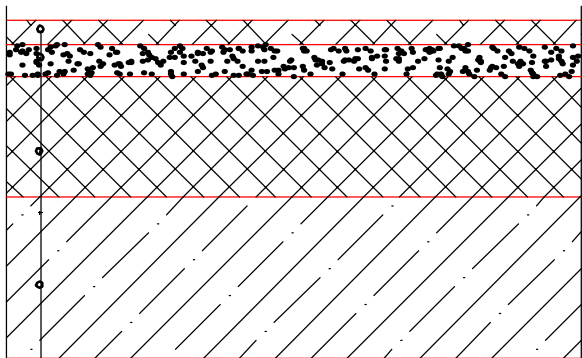

Warstwa ścierna gr. 3cm

Warstwa wiążąca gr. 4cm

Kruszywo łamane gr. 15cm

Kruszywo naturalne – warstwa dolna gr. 20cm

Zasypanie wykopu po ułożeniu kanalizacji gruntem przepuszczalnym wykonanie i zagęszczeniu gruntu warstwami nie większymi niż 25cm wg PN-S-02205:1998r wykonać tak by wskaźnik zagęszczenia nie był mniejszy niż 1,0.

Lokalizacja	m.Rajgród-Kolonia Prawa-Wajdy-Rybczyzna-Orzechówka Belda-Stoczek-Ciszewa-Pieniczkowo-Pieniczkówka	Branża
		sanitarna
Zakres opracowania	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA
OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA	B.S
Tytuł rysunku	Odbudowa naw. min-bitum. - przekrój	Nr rys. 27
		Nr str. 55
Projektant	INŻ. IRENEUSZ ŻYCZKOWSKI	podpis
Nr upr. specjalność	BŁ 121/83 w zakr.proj.sieci i inst.sanitar.	data: 04/2007